

Conformité

Poste certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.



Description

Lampadaire en acier UNI EN 10219 avec revêtement galvanisé à chaud conformément aux normes UNI EN ISO 1461 et UNI EN 1706 AC-46100KF, correspondant en forme, dimensions et moulures décoratives aux dessins qui font partie intégrante du cahier des charges. Le lampadaire est composé des éléments suivants :

Poteau en acier galvanisé à chaud (A) à section circulaire, composé de trois tubes aux dimensions suivantes : diam. – 12,7 x 510 cm ; diamètre. – 10,2 x 150 cm ; 8,9 x 50 cm. Le poteau est prévu pour être fixé sur un socle de fondation (P) au moyen d'une bride carrée (25 x 25 cm ; épaisseur – 1,8 cm) et est équipé de :

M10 douille de mise à la terre ;



ouverture (B) (h – 18,6 x 4,5 cm) pour l'installation d'un bornier isolant de classe II, avec ou sans fusible (modèle « Conchiglia ») ;
panneau en aluminium moulé sous pression (C) pour fermer l'ouverture (B) avec indice de protection IP54.

1°) Jonctions décoratives en fonte d'aluminium, à poser là où le poteau est effilé. Formes et mesures comme indiqué sur le dessin.

La hauteur totale du poteau est de 700 cm.

Protection des surfaces

Veuillez vous référer à la description spécifique des cycles de peinture du produit.

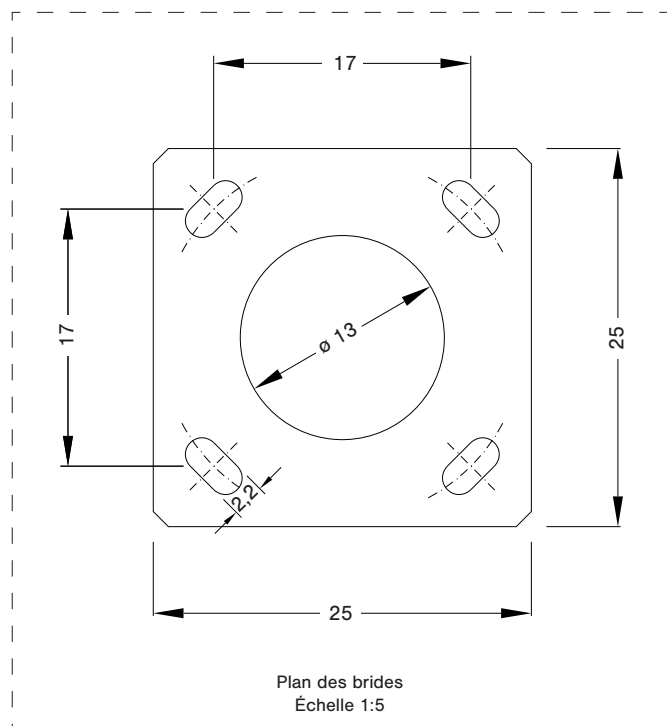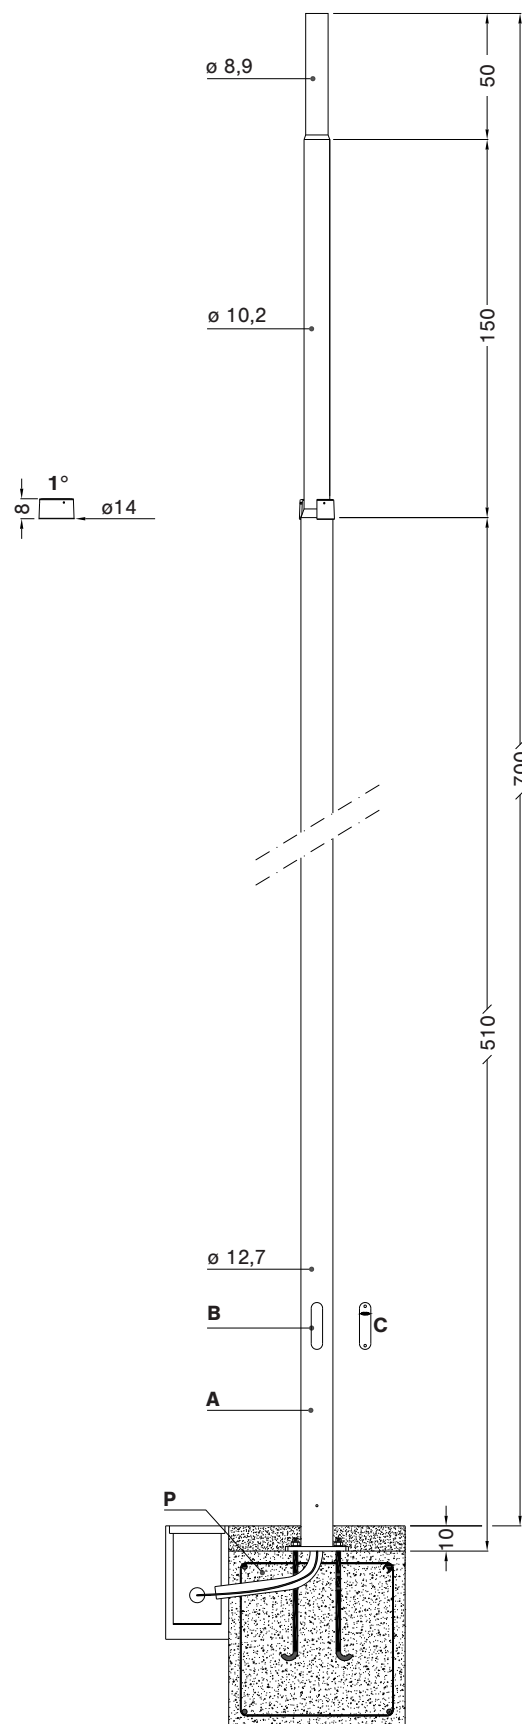

NB : Mesures en cm.

Propriété de NERI S.p.A. - Toute utilisation et reproduction à des fins personnelles est strictement interdite.